


# Blok betonowy pod zasuwę

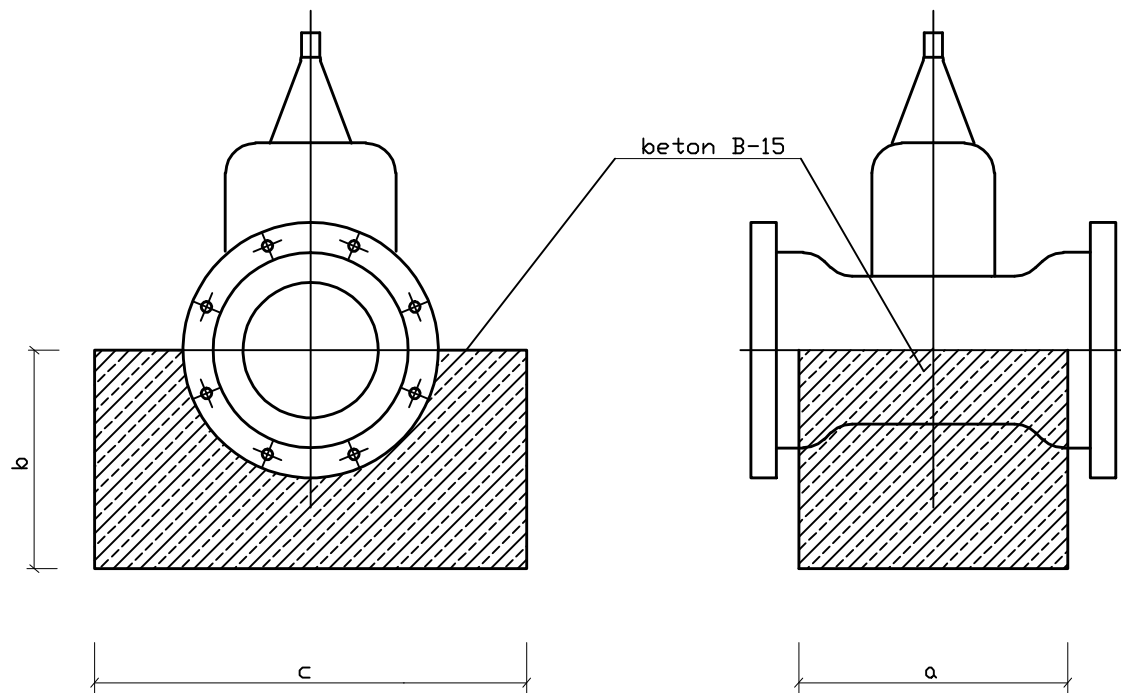

Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	a	b	c
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700

		<b>Bogusław Lipiński</b> Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: blipinski@wp.pl		
<b>Inwestor:</b>	<b>Miasto Grajewo</b> ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo			<b>Nr rys:</b>  3
<b>Temat:</b>	BUDOWA NAWIERZCHNI I BRAKUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ULICY ELEKTRYCZNEJ W GRAJEWIE			
<b>Nazwa rys:</b>	<b>SZCZEGÓŁ BLOKU POD ZASUWY</b>			<b>Strona:</b>
<b>Zespół autorski:</b>	<b>Branża</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>nr. uprawnień</b>	<b>podpis</b>
<b>PROJEKTANT</b>	SANITARNA	mgr inż. Krzysztof Duda	LOM-42	
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	SANITARNA	mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś	PDL/0092/PWOS/04	
Wąsosz, grudzień 2013 rok				skala: