



### Wykop szalowany - grunt suchy

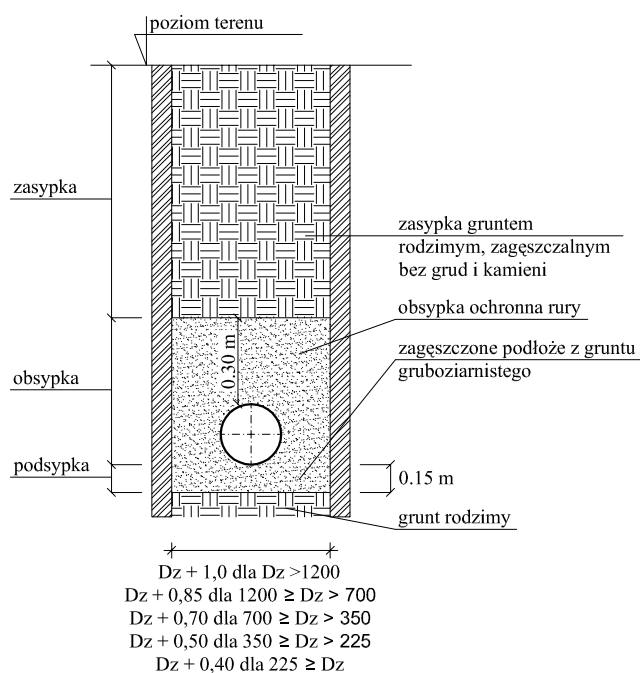

### Wykop szalowany - grunt nawodniony (odwodnienie drenażem)

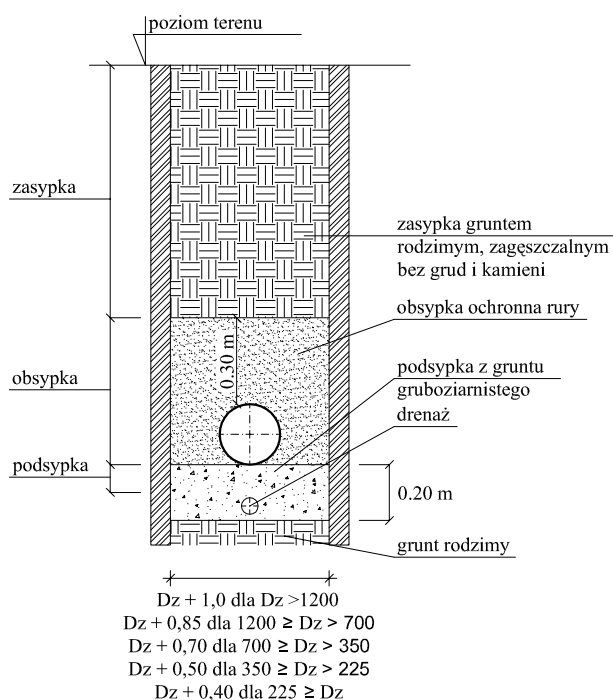

#### Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu ≤ 1,75 m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu > 1,75 i ≤ 4,0 m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu > 4,0 m - 1,00 m.

 <div style="text-align: right;">e-mail: zygmuntbiero@wp.pl</div> <p><b>PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE</b> <b>inż. Zygmunta Bieryła</b></p> <p>16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99</p>			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WYKOPU KANAŁU DESZCZOWEGO		
Obiekt:	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie.		
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>			
Adres:	j.w.	Data:	01.07.2014 r.
		Skala:	-
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Robert Dryl upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych, went., gaz., wod. i kan.			
KIEROWNIK PRACOWNI			
inż. Zygmunta Bieryła upr. nr BI/161/83 oraz BI/88/94 w zakresie dróg i mostów			