


Dz	Amin	Hmin	Kmin
mm	mm	mm	mm
90	150	650	700
110	150	650	700
125	150	650	700
140	150	650	750
160	150	700	800
200	150	750	900



UWAGA:

- Obsypkę o grubości 150 mm wykonać z piasku o granulacji 0-8 mm.
- Nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych do przejść pod ulicami - należy zachować minimalną warstwę e przykrycia gruntem około 400 mm od spodu podbudowy drogi do wierzchu rury preizolowanej.

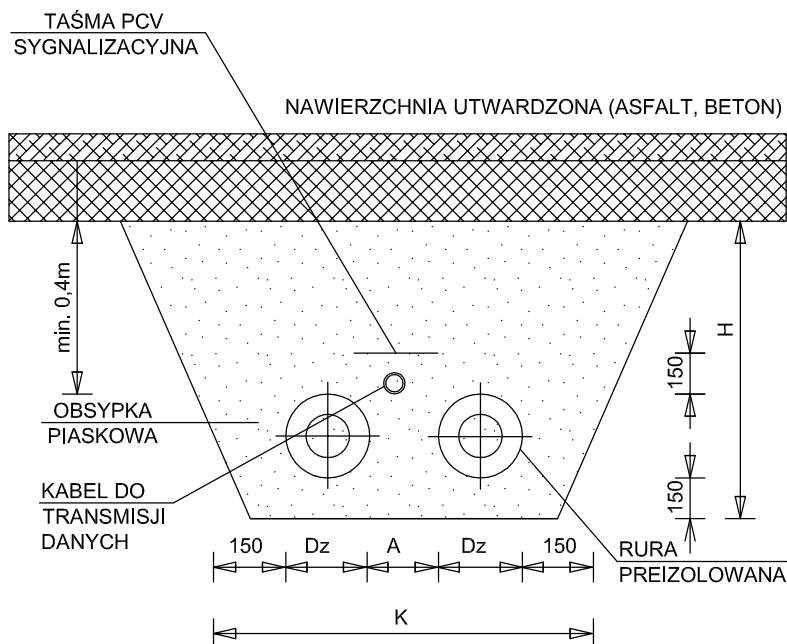

GREENPROJECT
ŁUKASZ CHŁĄD
42-125 GRUSZEWNIA, UL. KŁOBUCKA 31
TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

Inwestor:	Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo		
Temat:	Termomodernizacja budynku komunalnego ul.Kopernika 10A		
Adres:	ul. Kopernika 10A 19-200 Grajewo		
Tytuł rysunku:	Minimalne wymiary wykopów		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ewelina Chłąd	SLK/6257/PWBS/16	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Mirczak	SLK/1059/PWOS/05	
Skala: -	Data: 08.2017	Branża: Sanitarna	Nr rys.:5