




SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA W PUSZCE BS-AD

Wyprowadzenie i zamknięcie pętli w
puszce przyłączeniowej

puszka przyłączeniowa BS-AD



przewód BS-SL2

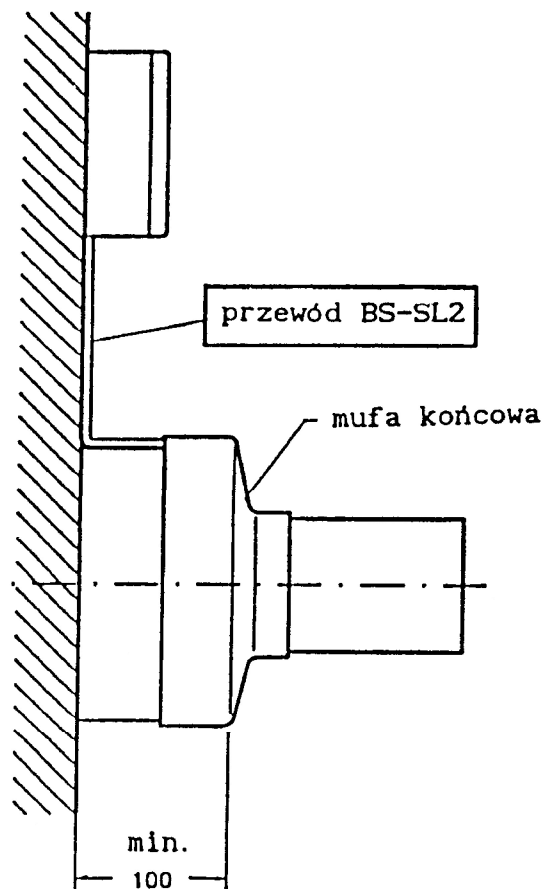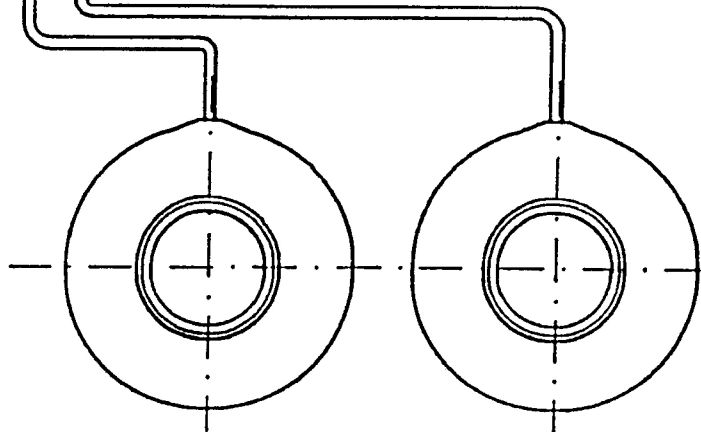

Oznaczenie zacisków BS-AD

1. przewód czujnikowy ZASILANIE
2. przewód powrotny ZASILANIE
- (3. przyłączenie do rury)
- (4. rezerwa/uziemienie (GND))
5. przewód czujnikowy POWRÓT
6. przewód powrotny POWRÓT
- (7. przyłączenie do rury)
- (8. rezerwa/uziemienie (GND))

NR RYS. IS/11	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA CIEPŁEGO DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO W GRAJEWIE.	
DATA: 30 LISTOPADA 2015r.	ADRES:	ul. Kopernika 8–10 w Grajewie 19–200 Grajewo	
	INWESTOR:	Miasto Grajewo ul. Strażacka 6A 19–200 GRAJEWO	
SKALA: ---	NAZWA RYSUNKU: Szczegół łączenia w puszce BS–AD		
PROJEKTOWAŁ: INSTALACJE SANITARNE	inż. Stefan Grzegorzczak	NR UPRAWNIENI: BL/322/74	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Małgorzata Lubowicka	---	
			NR STR.